


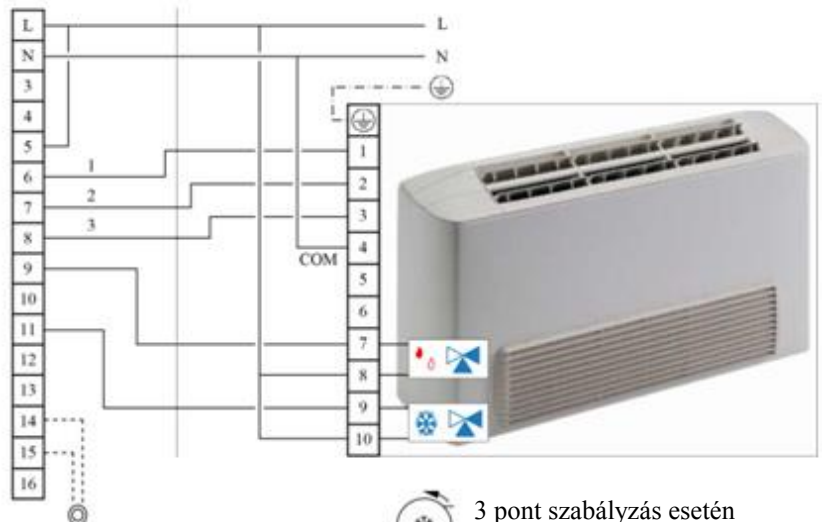

Külső NTC hőmérséklet szonda, másik helyiség, padló, fal vagy légszatórna stb. érzékelésre
OPCIÓ!

 3 pont szabályzás esetén
term. 11.-12. pont hűtés


 3 pont szabályzás esetén
term. 9.-10. pont fűtés

 Villamos fűtés vezérlés esetén, 9. kapocspont a fűtés kimenet vezérlés.
Szelep kimenet 11. kapocspont.

CRF07 falí, dig. termosztát

2- 4 csöves lég, víz, vagy lég- és vízdoldali szab.

2 csöves rendszer esetén villamos fűtés vezérléssel

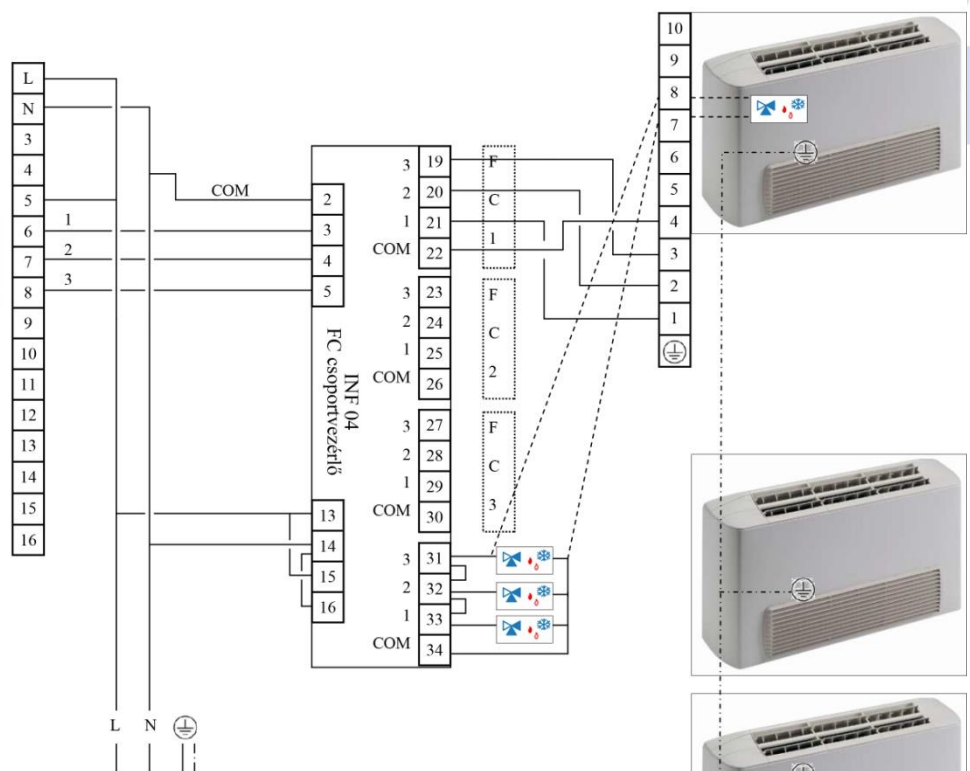

CRF 07 termosztát,

INF 04 csoportvezérlővel

3 fan-coil ventilátor és **3 szelep** vezérlésre

(csak 2 csöves rendszer és lég- és vízdoldali szabályzás esetén)

