


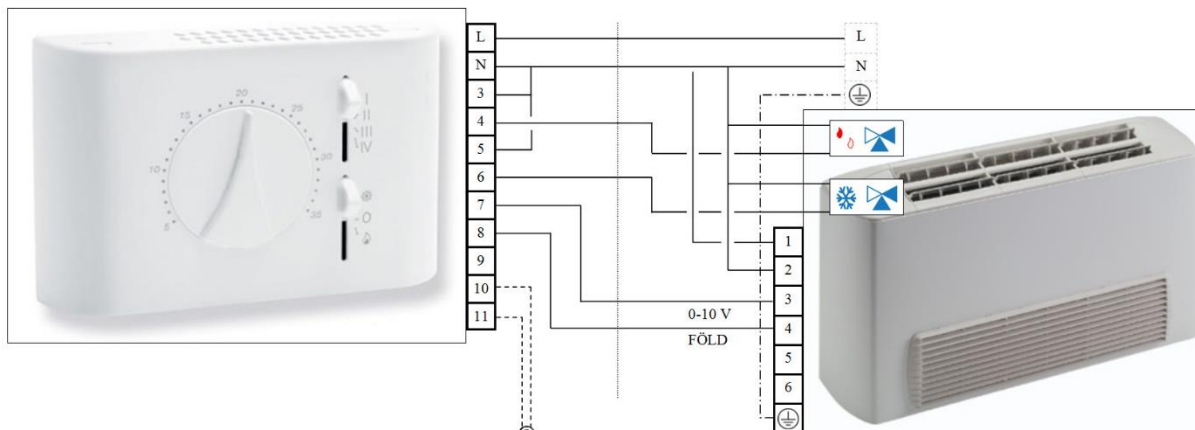

Külső NTC hőmérséklet szonda,
másik helység, padló, fal vagy
légszűrő stb. érzékelésre
OPCIÓ!

4 csöves fan-coil bekötése CRF083 fali termosztáttal lég- és vízdali szabályzásra (J3 B pozícióban).

2 csöves fan-coil esetén a szelepet a termosztát 4-es kapocsponthoz kell kötni (J3 A pozícióban).

Csak vízdali szabályzáshoz a J7-t és J8-t B pozícióba kell állítani (ventilátor folyamatosan megy)

CRF 83 termosztát

2- 4 csöves lég, víz, vagy lég- és vízdali szab.

Fokozatmentes EC ventilátorral, BE/KI szelepek